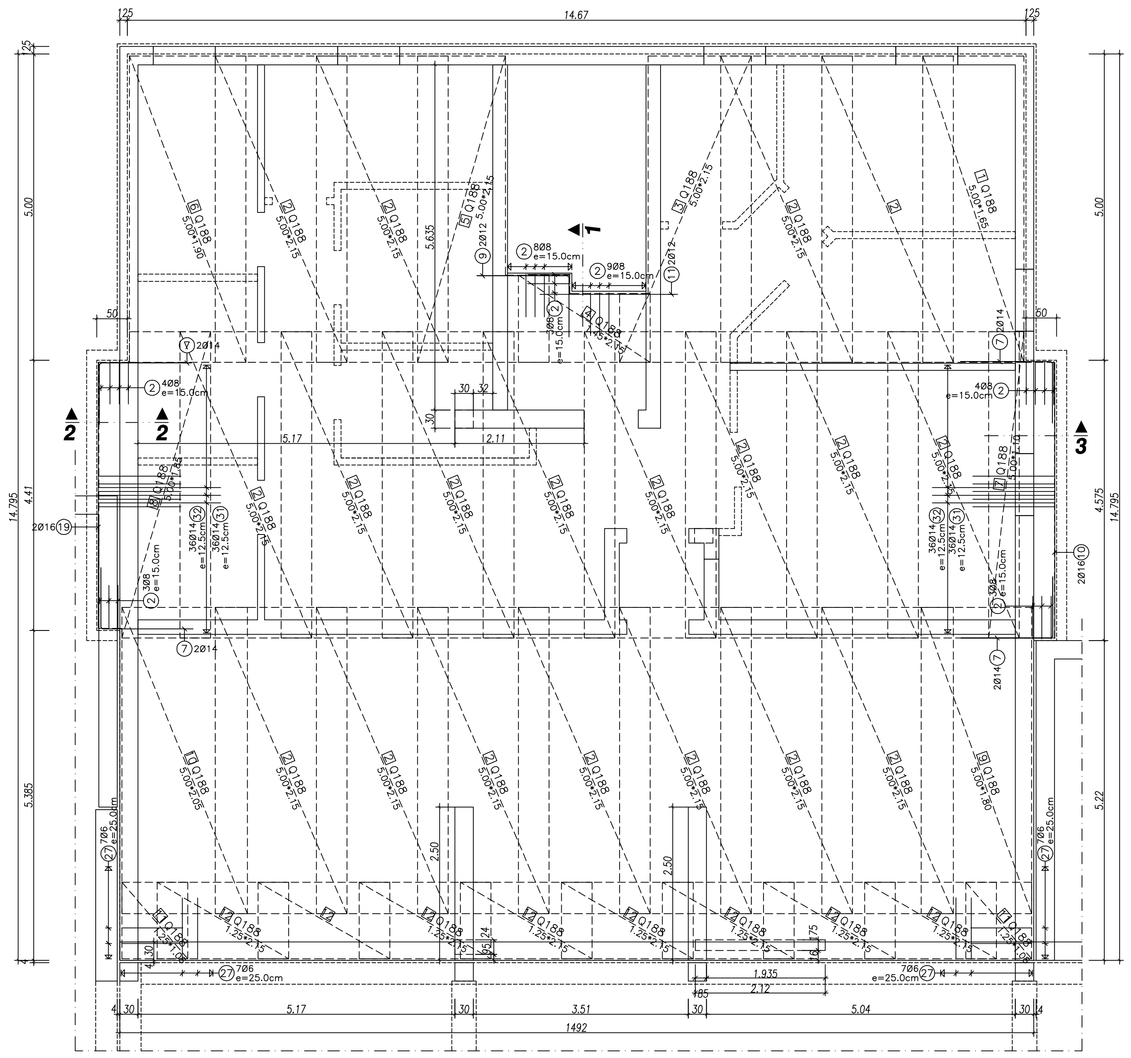

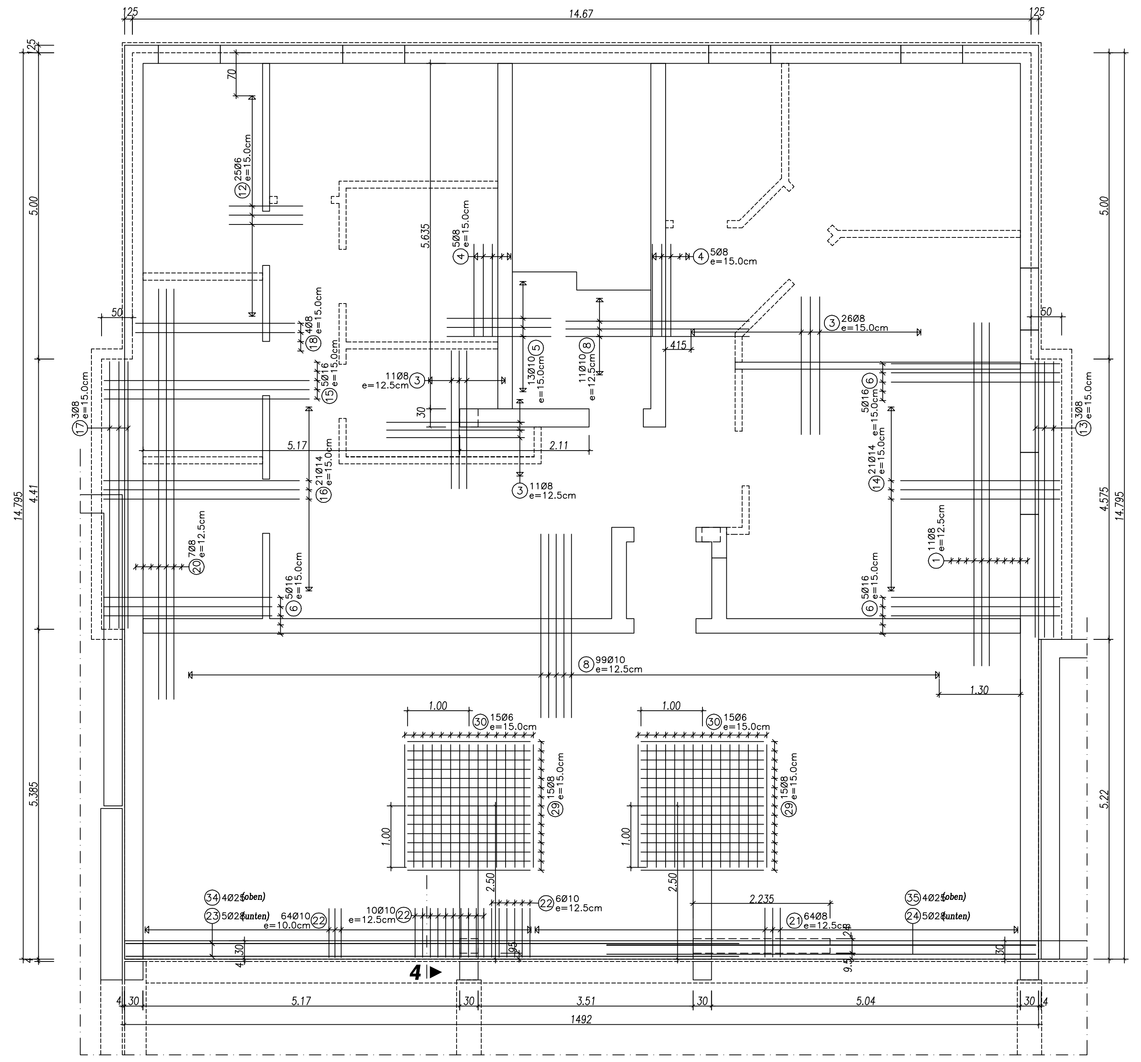

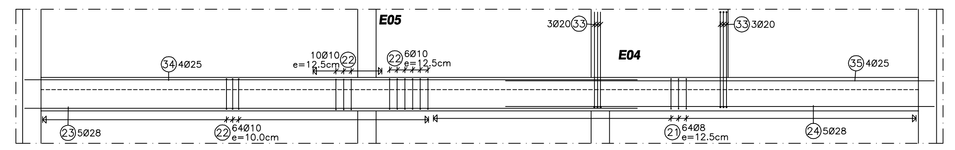

Ansicht K02

Schnitt 2-2

Schnitt 3–3 systemgl. ausbilden

M.: 1/25

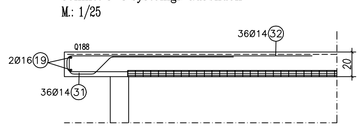

Schnitt 1-1

M.: 1/25



Schnitt 4-4

M.: 1/25

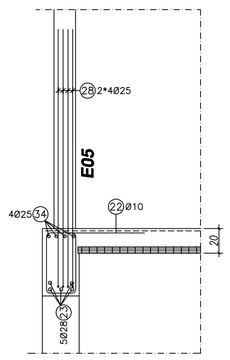

① 1Ø8 L=5.60m	5.60
② 8Ø8 L=1.51m	70 / 11 / 70
③ 4Ø8 L=2.25m	2.25
④ 1Ø8 L=1.50m	1.50
⑤ 13Ø10 L=1.70m	1.70
⑥ 15Ø16 L=2.75m	2.75
⑦ 8Ø14 L=2.50m	1.50 / 1.00
⑧ 11Ø10 L=3.00m	3.00
⑨ 2Ø12 L=2.50m	1.50 / 1.00
⑩ 2Ø16 L=4.50m	4.50

① 2Ø12 L=2.25m	2.25
⑫ 2Ø8 L=1.20m	1.20
⑬ 3Ø8 L=4.50m	4.50
⑭ 21Ø14 L=2.60m	2.60
⑮ 5Ø16 L=3.35m	3.35
⑯ 21Ø14 L=3.20m	3.20
⑰ 3Ø8 L=4.35m	4.35
⑱ 4Ø8 L=2.60m	2.60
⑲ 2Ø16 L=4.35m	4.35
⑳ 7Ø8 L=6.70m	6.70

㉑ 6Ø8 L=2.10m	8 / 24 / 80
㉒ 74Ø10 L=2.10m	8 / 24 / 80
㉓ 5Ø28 L=10.00m	10.00
㉔ 5Ø28 L=7.00m	7.00
㉕ entfällt	entfällt
㉖ entfällt	entfällt
㉗ 2Ø8 L=1.00m	1.00
㉘ 18Ø25 L=2.80m	2.10 / 50

Nachbestellung zu Index "1" ㉙ 2Ø8 L=2.00m	2.00
Nachbestellung zu Index "1" ㉚ 2Ø8 L=2.00m	2.00
Nachbestellung zu Index "1" ㉛ 72Ø14 L=1.54m	1.00 / 20 / 50
Nachbestellung zu Index "1" ㉜ 72Ø14 L=2.63m	2.00 / 13 / 50
Nachbestellung zu Index "1" ㉝ 8Ø20 L=3.31m	1.55 / 21 / 1.55
Nachbestellung zu Index "1" ㉞ 4Ø25 L=10.00m	10.00
Nachbestellung zu Index "1" ㉟ 4Ø25 L=7.00m	7.00

Biegeanweisung nach DIN 1045 TAB 18

Stabdurchmesser	< 20	dbr = 4ds	Haken u. Bügel	10ds / 4ds
	20 – 28	dbr = 7ds		
Betonüberdeckung nom C	innen 2.5 cm	au'en 3.5cm	Winkelhaken	10ds / 4ds
	oben 2.5 cm	unten 3.5cm		
seitliche Betondeckung	>5cm>3ds	dbr=15ds	Aufbiegung Krümmungen	20ds / 4ds / 10ds
	≤5cm≤3ds	dbr=20ds		

Form Nr. ① — ㉟ BST 500 S | 1 — 12 | BST 500 M

Alle Stahlmd e sind Au'enmd'e — Beton B25

Abstandshalter für obere Lage in Absprache mit Filigrandeckenhersteller

Die Bewehrung ist vor Herstellung und Verlegung auf örtliche Gegebenheiten hin vom Auftragnehmer zu überprüfen. Abweichungen sind vor Herstellung mit dem Tragwerksplaner abzustimmen.

Lichtpause/Kopie vom:
Ing.-Büro Schütgens

Bauteile/Baustoffe
- Mauerwerk
- nichtr. Mauerwerk
- bewehrter Beton
- unbewehrter Beton
- Betonfertigteil
- UZ 35/25 Unterzug
- ÜZ 35/25 Überzug
- Stahlträger

Kurzbezeichnung

OKFF	OK Fertigfu'boden / m
OKRF	OK Rohfu'boden / m
UKFD	UK Fertigdecke / m
UKRD	UK Rohdecke / m

Vermaszung
- Höhenkote / m
- OKFF // OK Fertigfu'b.
- OKRB // OK Rohboden
- Rohbauöffnung Höhe ab OKFF
- BR.H. Brüstungshöhe ab OKFF
- UK.ST. UK Sturzhöhe ab OKFF

Durchbrüche
- WD Wanddurchbruch
- DD Deckendurchbruch
- BD Bodendurchbruch
- SWS senkr. Wandschlitz
- WWS waager. Wandschl.

Baustoffe :
Nadelholz GKL II; Brettschichtholz GKL II
Beton B25 für Fundamente u. Sohle
Beton B25 für Decken u. Balken
Betonstahl BSt 500 M/S
Mauerwerk PS–PE 20/2,0 tragende Wände

bearbeitet	13.02.01	özdemir	
Änderungen	Datum	Name	Ind.

10	**Ingenieurbüro Schütgens GmbH** — Zeichnungs–Nr.
9	**ING.-BÜRO FÜR PLANUNG STATIK BAULEITUNG**
8	59069 Hamm, Ginsterweg 52, Postf. 7169 — **B 03** (1)
7	Telefon: 02385/91013–0; Telefax: 02385/6522
6	Md'stäbe : 1/50 — Bv.: Neubau von Eigentumswohnungen
5	Datum / Namen — Zum Guten Hirten 19a; Münster
4	gez. 28.12.00 özdemir — Bh.: BKV Baubetreuungs GmbH
3	gepr. — Hagedornweg 11; 59065 Hamm
2	**1279** — **Bewehrung Decke über KG**
1	Urheberschutzvermerk siehe DIN 34